

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件 名

台

仕様書No. : NT10003002 (-1)

機種名 : 熱湯栓

型 番 : NT-1

製品コード : 108442

【営業用図面】

総組立図No. NT10100001

【使用条件】

設置場所 : 屋内

使用雰囲気温度 : 0 ~ 4 0℃ (凍結しないこと)

給水圧力 : 0. 1 M P a 以下



給水温度 : 9 9℃以下 (凍結しないこと)

使用水 : 水道水

【オプション】

標準


この図面はインターネットダウンロードサービス (<http://www.itomic.co.jp>) より発行されました。

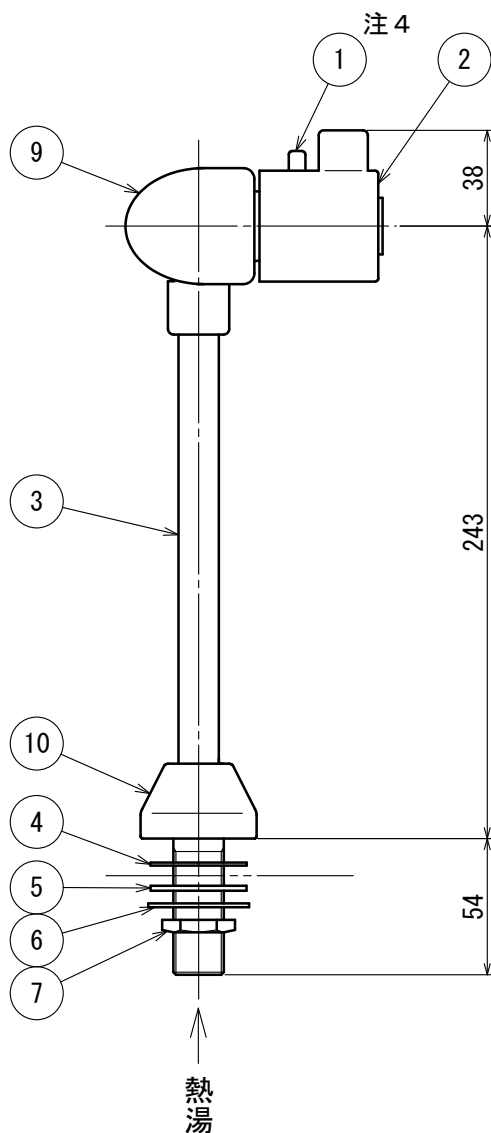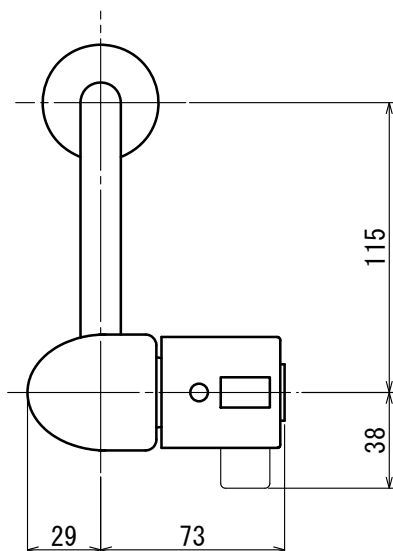

熱湯栓取付穴径 : $\phi 22 \begin{smallmatrix} +3 \\ -0 \end{smallmatrix}$

！ 注意

- 注 1. 給湯中とその直後は高温になっていますので直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
- 注 2. 熱湯吐出口から熱湯がポタ落ちすることがあります。熱湯吐出口の下には手を出さないでください。
- 注 3. カップなどに注ぐ時(小吐水)には、ハンドルが止まる位置までまわしてください。
- 注 4. ポットなどに受ける時(吐水)には、ハンドルが止まる位置で「ストッパーボタン」を押しながらさらにまわしてください。

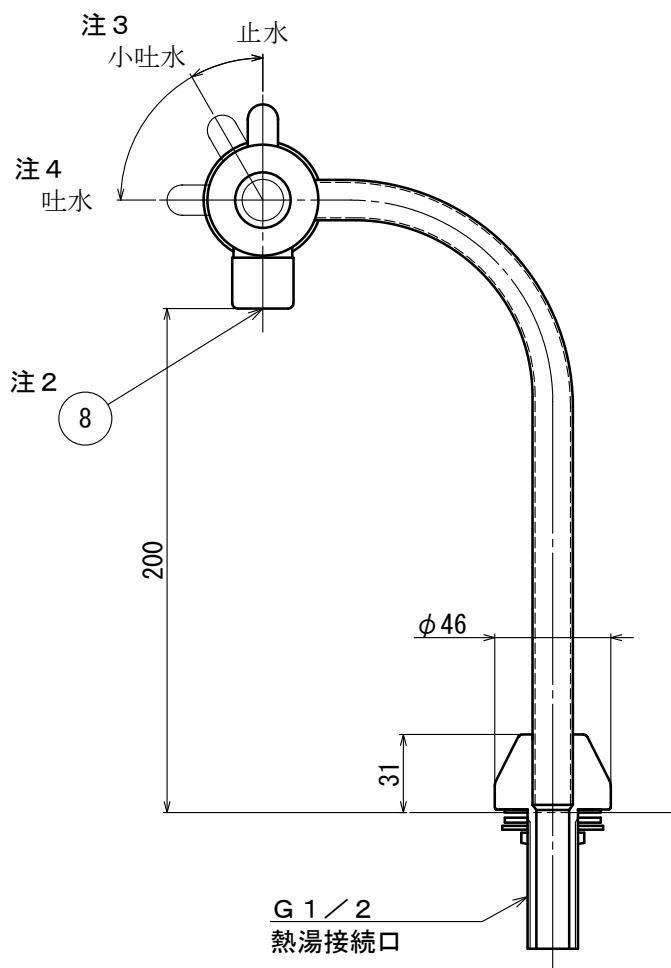

注 2	10	取付本体	—	C3604BD 塩化ビニルコーティング(厚2mm)	1
	9	手元式開閉本体	—	KZメタル 塩化ビニルコーティング(厚2mm)	1
注 4	8	熱湯吐出口	内径φ20.2	C3604BD (MBCr2) 泡沫内芯 SUS304	1
	7	ナット	対辺距離 25mm	C3604BD	1
	6	座金	—	SPCC	1
	5	締付パッキン	—	NBR	1
	4	シールパッキン	—	発泡PP	1
	3	ノズル	内径φ13	C2700T 塩化ビニルコーティング(厚2mm)	1
	2	ハンドル	—	ABS樹脂	1
No.	1	ストッパーボタン	—	C3604BD(赤色塗装)	1
		名称	規格	材質・備考	数

日付	尺度	図法	承認	検図	作図	図面区分		シリーズ	型番
12.11.20	1:3		落山	若色	神谷	営業用総組立図		NT-1	NT-1
最高使用圧力					0.1 MPa	名称		手元開閉式熱湯栓	
本体質量					約 0.9 kg	標準		NT10100001-5	